

用手握住彈簧片.用力拉出開啟消防栓箱門..要用力喔.有些會生鏽卡住..



打開後會看到箱內..裡面....檢查一下..依照消防法規..裡面必須要有..


一個1又1/2英吋的水龍頭..

兩條1又1/2英吋的水帶

一支瞄子..

這是正常的配件..

快檢查你家大樓裡面的消防栓有沒有缺少配件還是PBL故障???

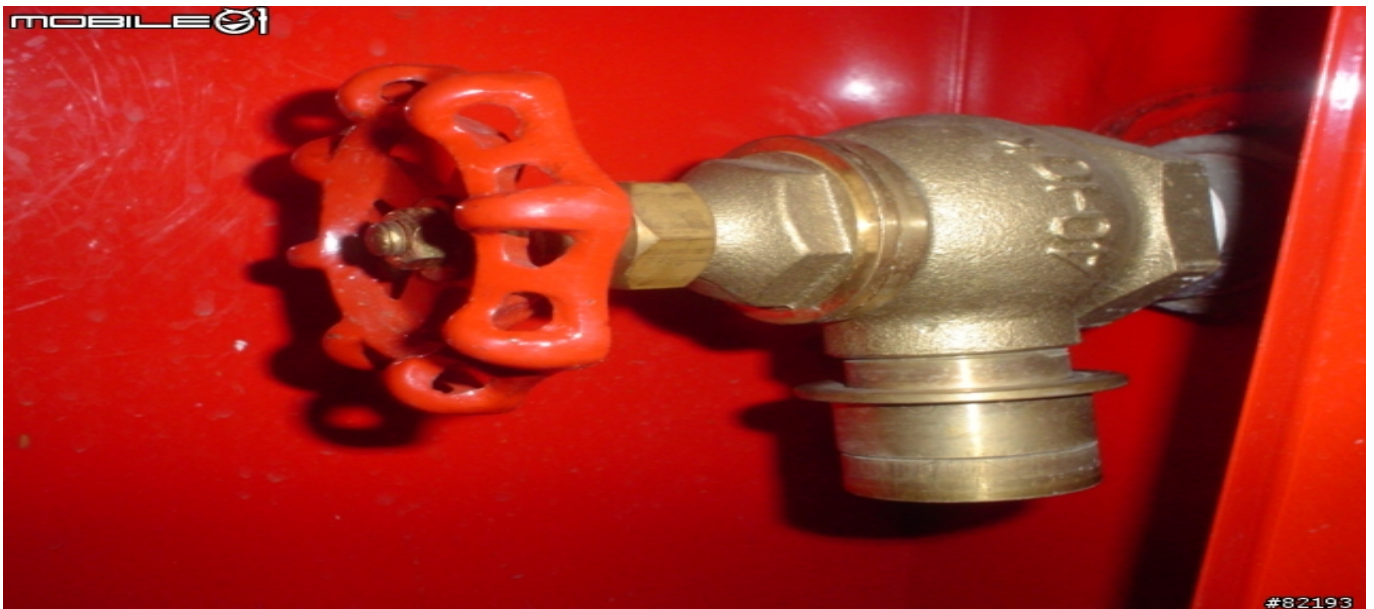

1又1/2英吋的水龍頭..

注意到了嗎?水龍頭出水口的地方.有個凸出來的銅片..

下面有個溝..這個銅片是可以上下移動的..

注意..有銅片的接頭...叫做 "公接頭"..記住哦..



這個是水帶和瞄子的"母接頭"..特徵就是他是凹進去的..
裡面有三個白色的彈簧卡榫...壓壓看..可以動..
裡面有個黑色防漏水墊圈..檢查看看還在不在..



請拿起水帶的母接頭..用力往水龍頭的公接頭推上去..



滅火時...要先接好水線..仔細看右邊是水帶的公接頭
有個凸出來的銅片..這個銅片是可以上下移動的..
構造和水龍頭上面一樣..建議您親自摸摸看..
馬上知道怎麼接..用言語是說不清楚的..
右邊是水帶的公接頭..插進左邊瞄子的母接頭..
記住唷...公前母後..延伸水帶時千萬不要拉錯了..
消防隊滅火時也用一模一樣的水帶瞄子這些東西..
只不過是用 2 又 1/2 英吋規格的..圖片裡是 1 又 1/2 英吋..



拿取瞄子..



水帶的公接頭..插進瞄子的母接頭



延伸水線.打開水龍頭..拉出去滅火...若不夠長..再接一條水帶..

記住不要讓水帶折到..水會卡在打折處出不來..

瞄子前端有兩圈有螺紋的地方看到沒?

往右旋轉到底...水線會成噴霧狀 (是用在濃煙很多之際..趕煙降溫.)

開到中間.....直線出水 (用在火點較遠.或者火勢大.濃煙少.需要強大水壓時)

往左旋轉到底...水線會關閉..

(用在沒人幫你關水龍頭..或火勢已熄滅.或是要移動水線打別處火點時)

重要知識:全身上下都著火怎麼辦?



身上著火時，切記「--停--躺--滾--」！

不可慌張、不要亂跑，馬上停住，躺下來，左右翻滾，可迅速撲滅火勢。

若手部沒著火時，必須以雙手摀住臉部，進行「停躺滾」。若您的手部已經著火，必須讓手垂放並將手掌貼緊褲縫後，執行「停躺滾」的動作，以避免顏面傷殘，也會讓您所遭受到的傷害可以降最低。

室內消防栓使用方法：

1. 平時多注意消防栓的位置
2. 發現火警按下手動報警按鈕
3. 報警警示燈會閃和鈴聲大作
4. 打開消防栓箱
5. 取出瞄子(噴嘴)
6. 取下水帶
7. 注意接頭是否牢固
8. 轉動制水閥
9. 小心反作用力非常大
10. 一定要緊握瞄子噴嘴
11. 轉動瞄子噴嘴選擇適當射水方式

薰香精油使用時注意事項

1. 薰香精油以瓶身之八分滿為準。
2. 添加精油過程避免火源靠近。
3. 勿讓棉心部份露出，以免點火時直接燃燒到該部位。
4. 蕊頭經點燃吹熄後勿碰觸蕊頭以免燙傷。
5. 薰香台運作時，務必將鏤空蓋蓋上。
6. 如果薰香台用於汽車上，在點燃蕊頭未熄滅之際，切勿發動或移動車身。

使用時易產生危險之狀況

1. 剛添加完精油後，可能因添加精油時，精油溢出或灑出且有火源接近而產生危險。
2. 薰香瓶填入過滿之薰香精油，點火時導致瓶身和蕊頭同時燃燒產生危險。

薰香精油所含之成分：為 90% 異丙醇、3% -5% 純天然植物精油、2% -5% 水份，但物性與異丙醇無太大差異，為可燃性液體，食吸入有毒。